

FIRESAFE / FSD

Firestop Disc for Penetration Seals

PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE / FSD er en selvklebende skive bestående av varmeeekspanderende materiale.

FIRESAFE / FSD kan formes rundt små gjennomføringer for en brann- og røyksikker tetting til tilknyttede rom.

FIRESAFE / FSD er en del av Firesafe branntettesystem.



Brannmotstand
≤ 120 minutter



Levetid
25 år



Hurtighet
Rask installasjon





Forpakning:

FIRESAFE / FSD	Dimensjon	Innerkartong - boks	Ytterkartong	Pall	Artikkel nr
	Ø65 mm, tykkelse 3 mm	32 stk.	384 stk.	12.288 stk.	100.205

Tekniske data:

FIRESAFE / FSD	EAN-kode 7070800102436
Tilstand	Bruksklar, selvklebende branntette disk
Farge	Farge rød/ brun med grått toppbelegg
Oppbevaringstemperatur under transport	+5 °C til +30 °C
Temperatur ved anvendelse	+5 °C til +60 °C
Oppbevaringstid	Minimum 25 i uåpnet emballasje og ved temperaturer mellom +5 °C til +30 °C
Kontinuerlig temperaturmotstand	- 20 °C til +60°C
Reaksjon mot brann	Klasse E i samsvar med EN 13501-1
Europeiske godkjenninger	ETA 25/0237. Penetration Seals
Test standard	Testet i henhold til EN 1366-3. Penetration Seals
Produktets levetid	Minst 25 år

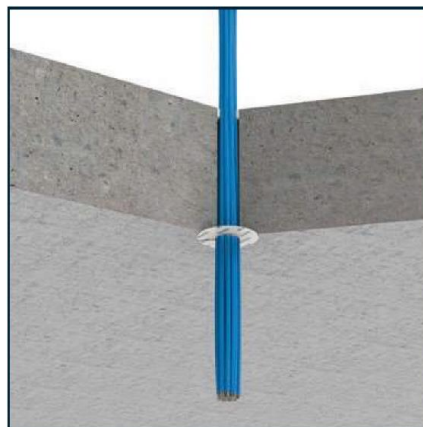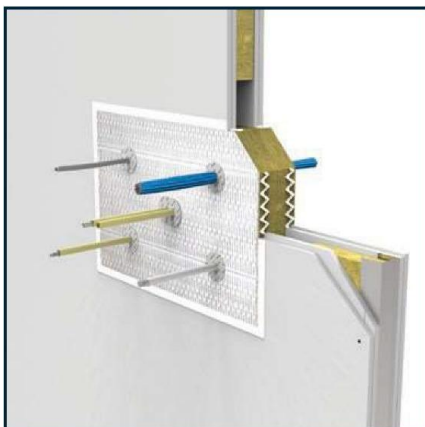

Skann QR-koden for
detaljert informasjon



FIRESAFE /
FIRE PROTECTION

FIRESAFE /

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE / FSD

Firestop Disc for Penetration Seals

PRODUKTDATABLAD

Dato: 30.07.2025

Rev.: 0

Utarbeidet av: PP

Kontrollert av: HKE

Europeiske godkjenninger:

ETA No: 25/0237 Penetration Seals

DoP No.: FS/PP/FSD - 30.07.2025


CE 2821

EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
✓ Brannmotstand ≤ 120	✓ Murte, - støpte vegg konstruksjoner densitet $\geq 350 \text{ kg/m}^3$
✓ CE-Sertifisert	✓ Murte, - støpte dekke konstruksjoner densitet $\geq 400 \text{ kg/m}^3$
✓ Hurtig og enkel installasjon	✓ Isolerte og uisolerte vegger av gips $\geq 100 \text{ mm}$
✓ Enkel løsning for installasjoner opp til $\varnothing 26 \text{ mm}$	✓ Vegger av Sandwich element $\geq 100 \text{ mm}$
✓ Miljø- og brukervennlig	✓ I kombinasjon med FIRESAFE FSB1 og FSB2 Boards
✓ Permanent elastisk	✓ I kombinasjon med gipsbasert branntettemasse klasse A1
✓ Produktets levetid minst 25 år	✓ Kabel - kabel bunt opp til $\varnothing 26 \text{ mm}$. PVC- Aluminium og kompositt rør opp til $\varnothing 26 \text{ mm}$

Tilgjengelige dokumenter og godkjenninger for FIRESAFE / FSD

Tekniske dokumenter	Godkjenninger
✓ Produktdatablad (PDS)	✓ Testet i henhold til EN 1366-3
✓ Teknisk datablad (TDS)	✓ Klassifisering i samsvar med EN 13501-2
✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)	✓ Sertifisert i samsvar med EAD 350454-00-1104
✓ CE-Sertifikat	✓ Testet i henhold til NEN 6075 (Røykbestandighet)
✓ Installasjonsmanual	✓ ETA.: 25/0237 Penetration Seals
	✓ Ytelseserklæring (DoP)

Dokumentene ovenfor kan mottas fra din Firesafe-kontaktperson, via QR-kode (Digital Pass) eller gjennom Firesafe sin nettside: www.firesafe.no.

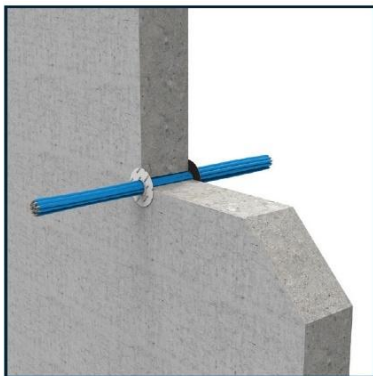

FIRESAFE

Alle opplysninger i dette databladet er å betrakte som retningsgivende verdier hentet fra tester og våre samlede kunnskaper og erfaringer med produktet. Disse opplysninger må ikke brukes som underlag eller verifikasjon for andre tester eller system. Firesafe AS tar ikke ansvar for produktets videre bruksmuligheter eller feil bruk. Bruker er ansvarlig for at seneste revisjon av dette dokumentet benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside www.firesafe.no. Dette dokumentet kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke fra Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tlf: +47 22 72 20 20. Tlf: +47 09 110. Epost: firmapost@firesafe.no